

**FABRICATION D' ARMOIRES ET COFFRETS
POLYESTER RENFORCÉ EN FIBRE DE VERRE**



La Vidropol, SA, dans la fabrication de polyester renforcé de fibre de verre et pressé à chaud, dirige la production de leurs conceptions à satisfaire les exigences du marché et les tendances dans les nouvelles technologies dans le but de mettre à la disposition de ses clients des solutions en fonction de besoins actuels. Livrer les normes exigées est possible de choisir, en fonction des exigences dimensionnelles, les systèmes un grand nombre d'équipements électriques de contrôle, télécommunications, eau et gaz.



ARMOIRES EN POLYESTER ADE – IP 44 – IK 10



	MODÈLES ADE / DIMENSIONS (H x L x P) (mm)		
DIN 00	85.46 855x460x320	110.46 1100x460x320	125.46 1250x460x320
DIN 0	85.59 855x590x320	110.59 1100x590x320	125.59 1250x590x320
DIN 1	85.78 855x785x320	110.78 1100x785x320	125.78 1250x785x320
DIN 2	85.111 855x1115x320	110.111 1100x1115x320	125.111 1250x1115x320

Fabrication de polyester renforcé de fibre de verre et d'auto-extinguible.

Les références sont respectivement la hauteur et la largeur des armoires avec la profondeur constante sur tous les modèles, 320mm.

Normes pour:

DIN 43629

CEI 604395



VIDROPOL – ESTRATIFICADOS DE FIBRA DE VIDRO, SA

DISTRIBUTION D'ÉNERGIE



Montages normalisée avec fabrication en polyester renforcé à fibre de verre, auto-extinguible.

Normes

DIN 43629



CEI 604395

DMA-C62-801/N – MAIO 2007 EDP
(Portugais standard)



ADE 85.59
2 T02 + 4 T00
TIPO W

ADE 85.78
5 T02
TIPO X

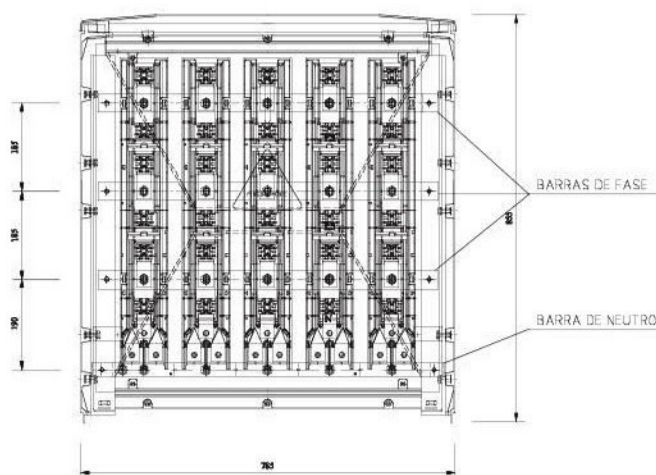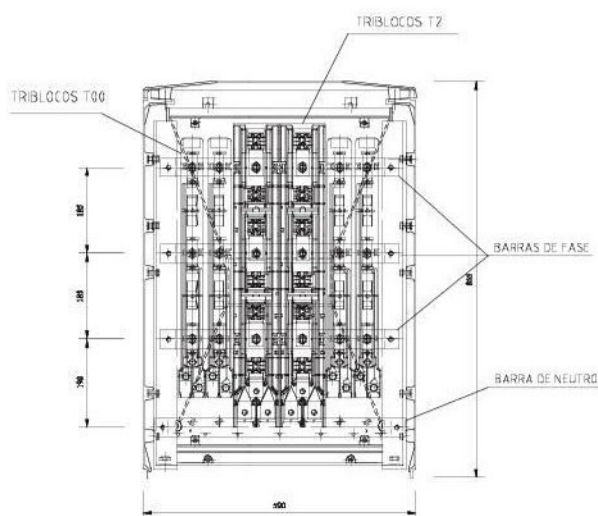




VIDROPOL - ESTRATIFICADOS DE FIBRA DE VIDRO, SA

DISTRIBUTION D'ÉNERGIE


Utiliser dans la distribution électrique à basse tension




4 X NH02 triphasé
(400A)

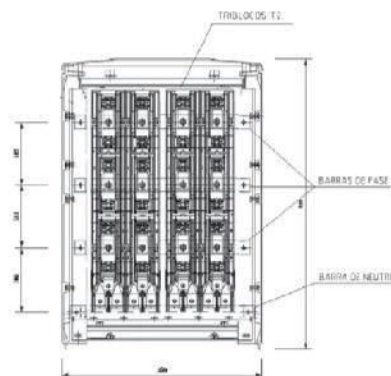

6 X NH02 triphasé
(400A)

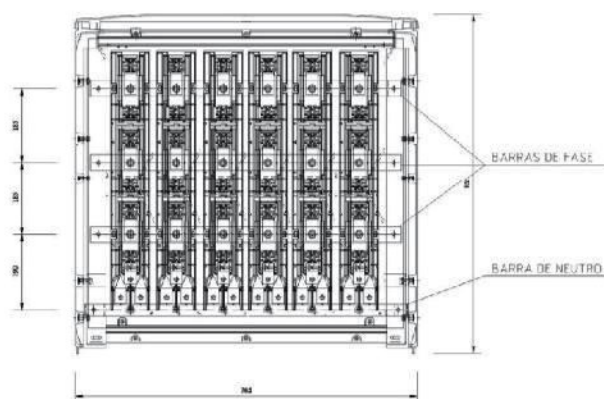

8 X NH02 triphasé
(400A)

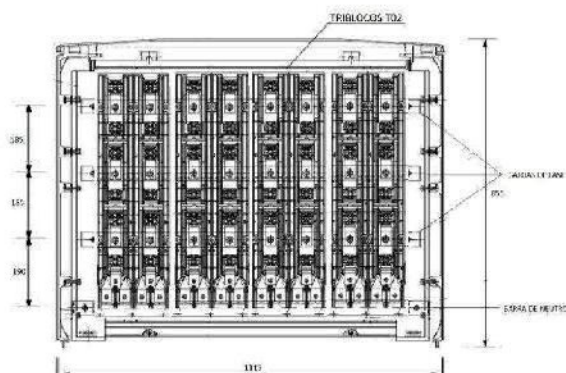





VIDROPOL – ESTRATIFICADOS DE FIBRA DE VIDRO, SA

ÉNERGIE – ÉCLAIRAGE PUBLIC

ADE 85.59 IP – Norme DNI/M-LTE 95.003.0 – EDP (Portugais standard)

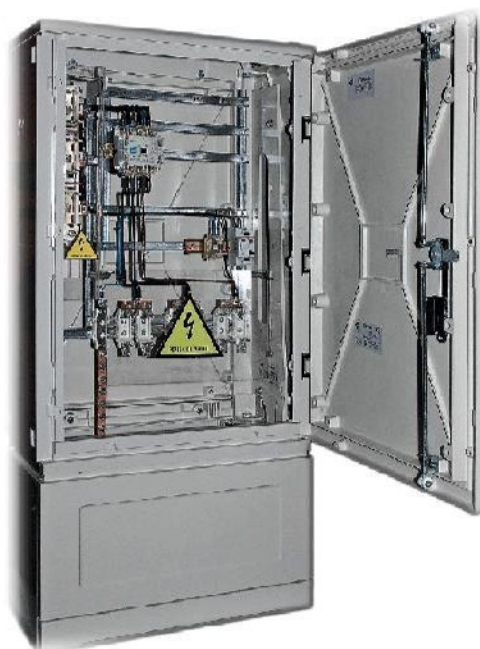

ADE 85.78 éclairage publique

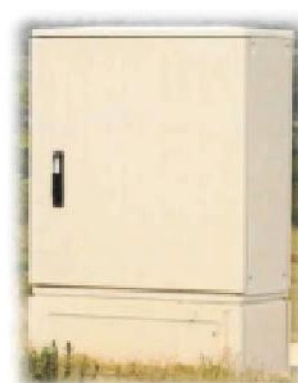



VIDROPOL – ESTRATIFICADOS DE FIBRA DE VIDRO, SA

ÉNERGIE – ÉCLAIRAGE PUBLIC

Normes:
DIN 43629
CEI 604395



ADE 85.111 avec comptage





VIDROPOL – ESTRATIFICADOS DE FIBRA DE VIDRO, SA

ÉNERGIE – COFFRETS

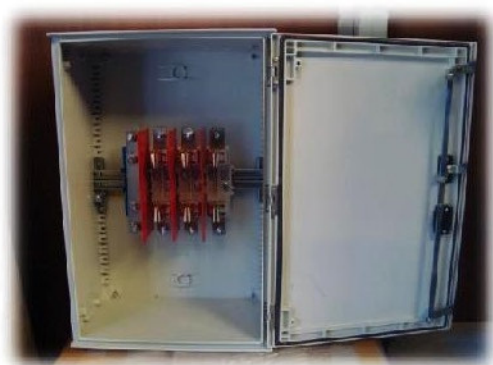



VIDROPOL – ESTRATIFICADOS DE FIBRA DE VIDRO, SA

PROTECTION ET DISTRIBUTION D'ÉNERGIE



NH00 – 3x160A.

Normes:

DIN 43629


CEI 604395

DMA-C62-700/N - JUL 2006 – EDP (Portugais
standard)



VIDROPOL – ESTRATIFICADOS DE FIBRA DE VIDRO, SA

COMPTAGE DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

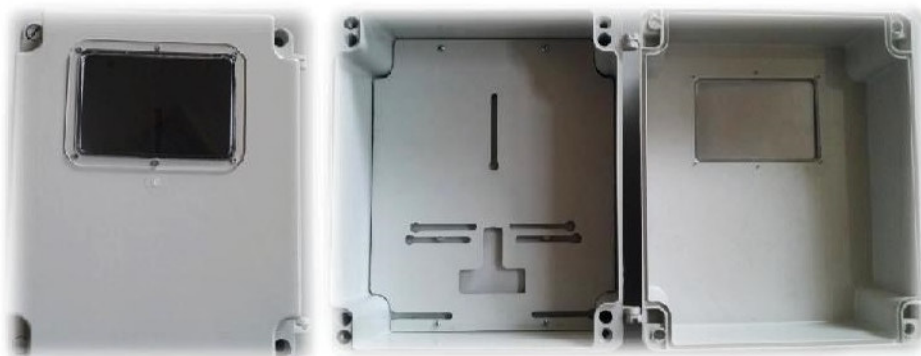

H x L x P

290 x 245 x 160



H x L x P

500 x 195 x 170



H x L x P

400 x 300 x 200



VIDROPOL – ESTRATIFICADOS DE FIBRA DE VIDRO, SA

COMPTAGE DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE



SE 32.43



SE 52.54



SE 52.54



SE 52.70



SE 52.70



VIDROPOL - ESTRATIFICADOS DE FIBRA DE VIDRO, SA

COMPTAGE



SA 35.50





VIDROPOL – ESTRATIFICADOS DE FIBRA DE VIDRO, SA

